



CERTIFICAT D'HOMOLOGATION PISTE NATIONALE

L'homologation de(s) la (les) piste(s) suivante(s) est confirmée :

LIEU OU STATION : Champagny

Discipline	SLALOM			
Piste pour :	H. <input checked="" type="checkbox"/> D. <input checked="" type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>	H. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/>
Nom de la piste	Stade de slalom			
Catégorie	Toutes categ.			
Altitude départ (m) :	2100 m			
Altitude arrivée (m) :	1905 m			
Dénivelé (m) :	195 m			
Longueur (m) :	600 m			
Sous le N° d'homologation	2878/02/12			

Piste(s) enregistrée(s) par la Fédération Française de Ski conformément aux prescriptions du RFCS.

Inspecteur : costerg Jean Lou

Date d'expiration :
février 2022

Fait le :
16 février 2012


Le Responsable National
des Homologations de Pistes Alpines.

Le Président de la FFS.



www.ffs.fr

Stade de slalom de Champagny

Dossier de ré-homologation

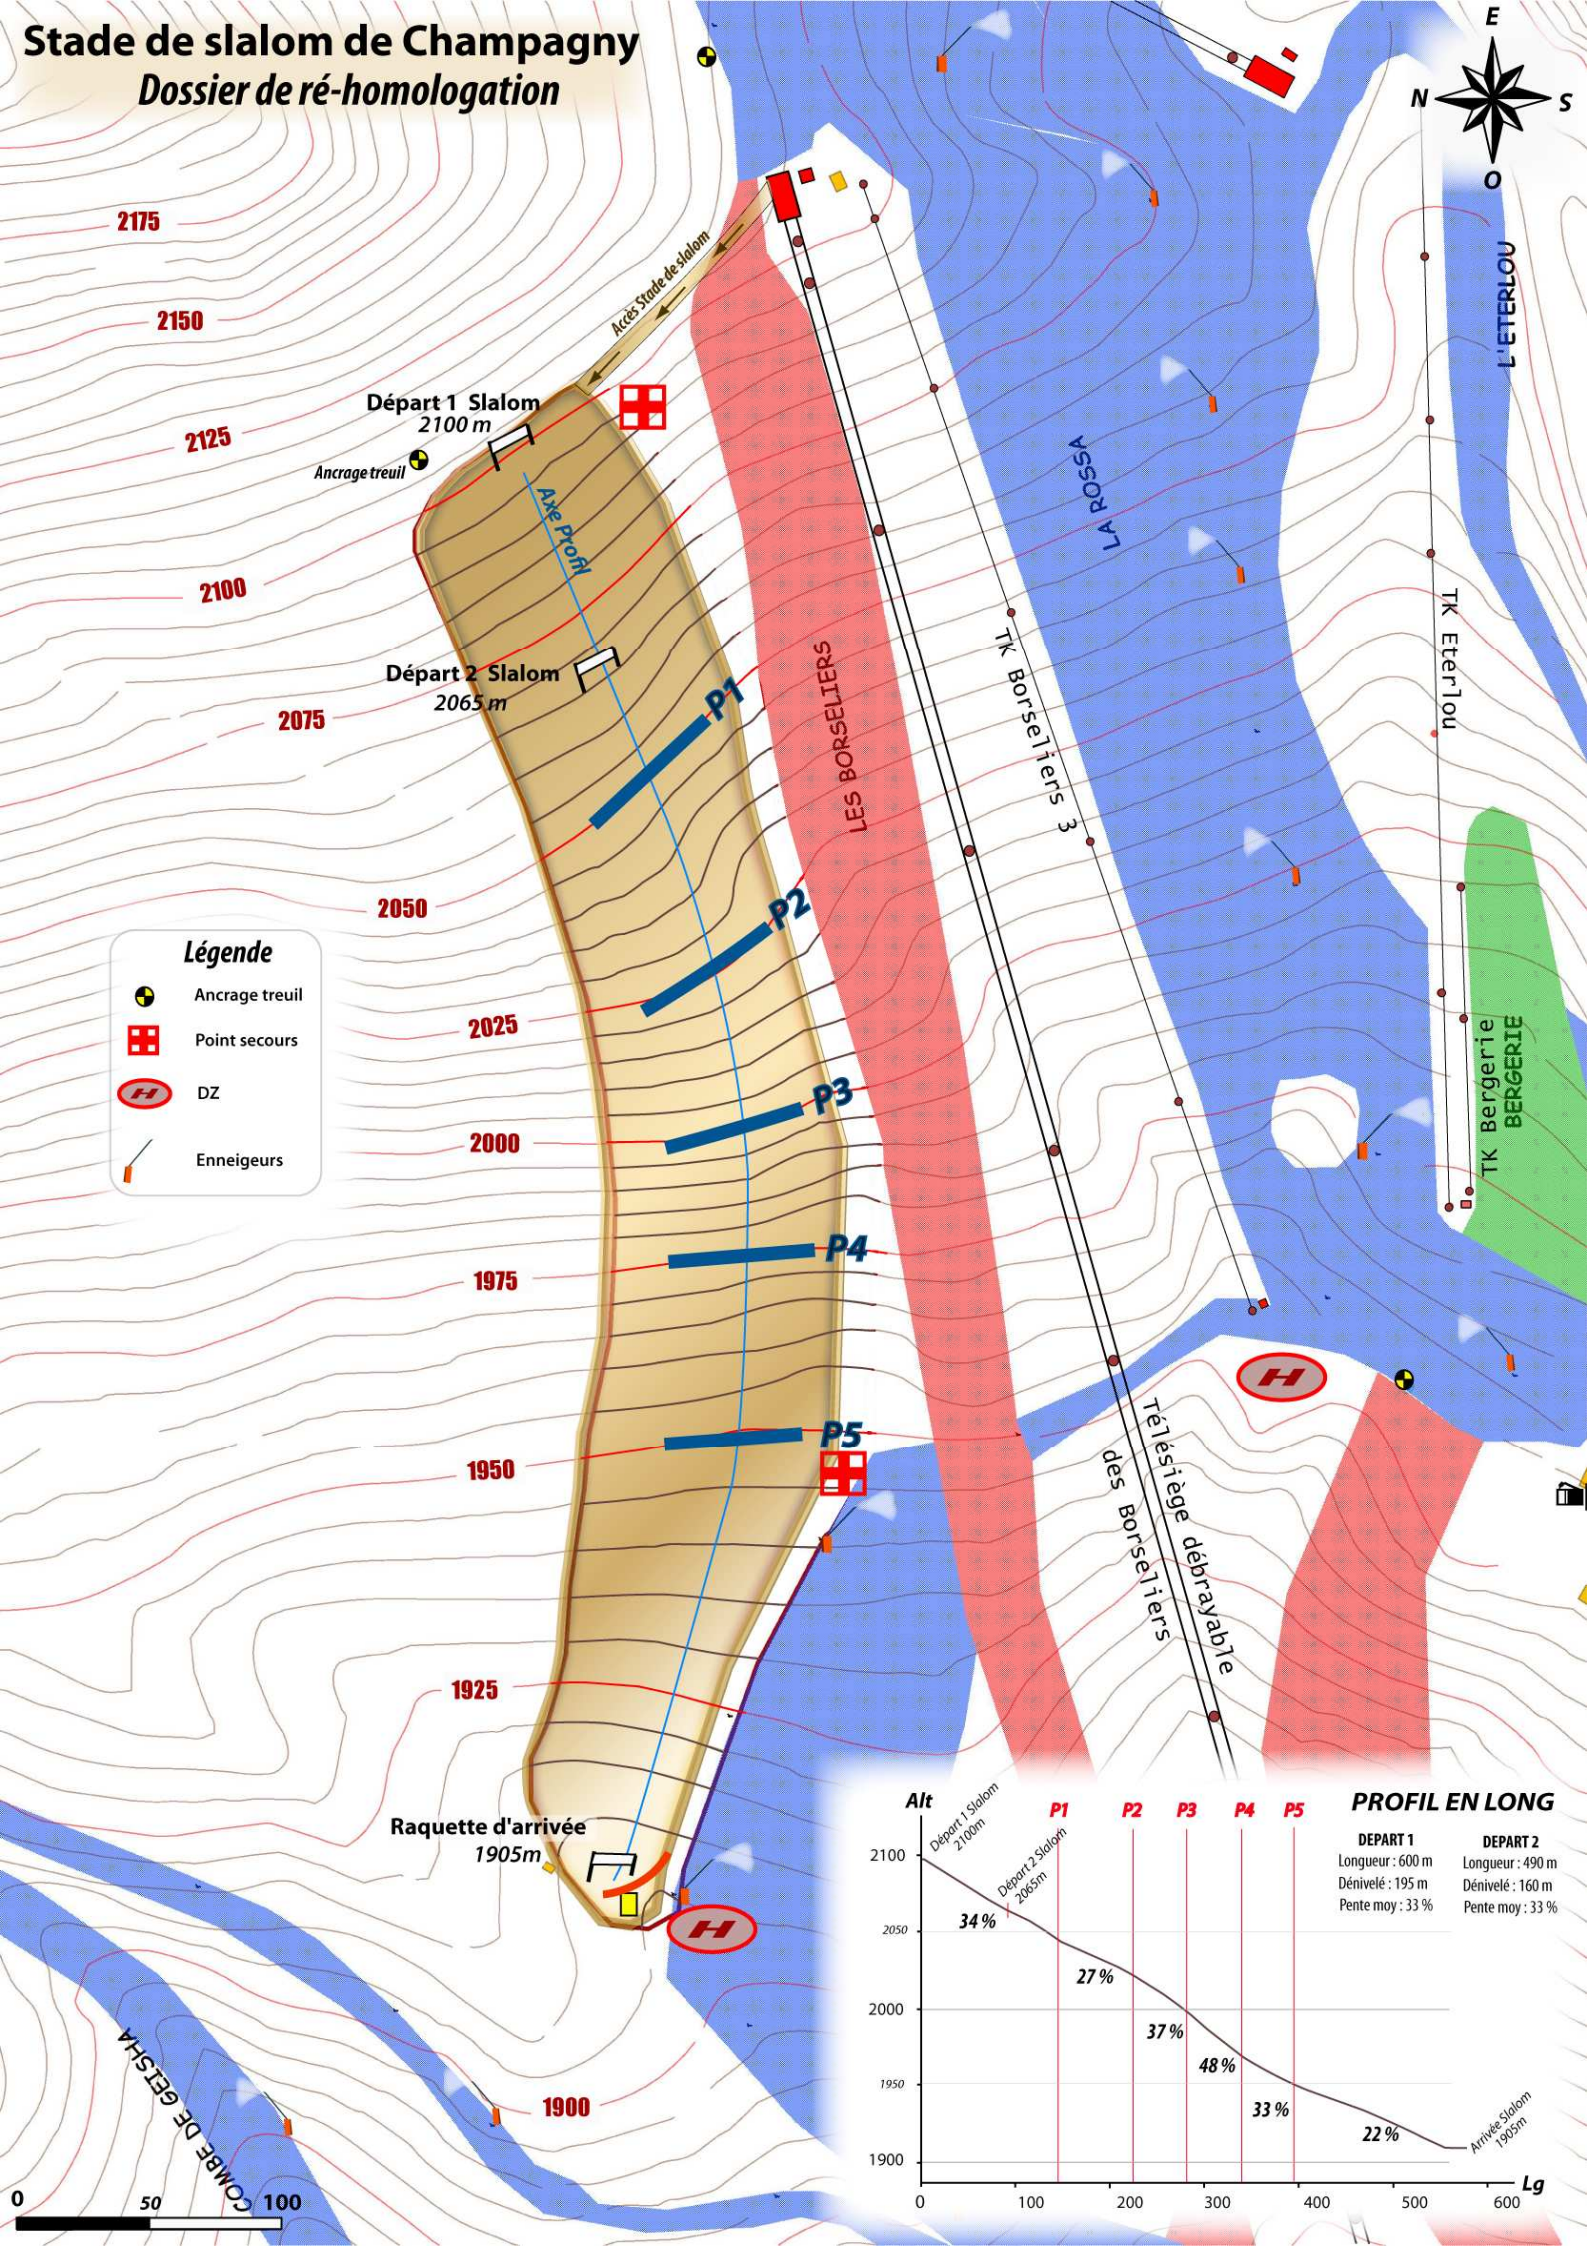

- Légende**
- Ancre treuil
 - Point secours
 - DZ
 - Enneigeurs

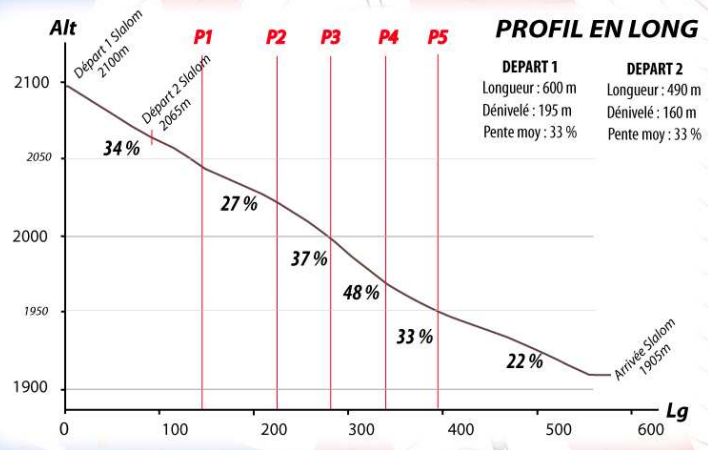

Dossier d' homologation du Stade de Slalom de Champagny).

<u>Domaine Skiable</u>	:	LA PLAGNE	
<u>Site</u>	:	Secteur de Champagny, (Commune de Champagny)	
<u>Nom de la piste</u>	:	Stade de slalom des Borseliers	
<u>Orientation</u>	:	Ouest	
<u>Point de départ</u>	:	ALTITUDE : 2100 m pour D1 et 2065 m pour D2	
<u>Point d'arrivée</u>	:	ALTITUDE : 1905 m	
<u>Dénivelée</u>	:	195 m pour D1. et 160 m pour D2.	
<u>Longueur (avec pente)</u>	:	600 m pour D1 et 490 m pour D2.	
		D1	D2
<u>Pente moyenne</u>	:	33 %	33 %
<u>Pente maximum</u>	:	48 %	48 %
<u>Pente minimum</u>	:	22 %	22 %
<u>Service médical</u>	:	Cabinet Médical de traumatologie à la station de Champagny en Vanoise (évacuation par la benne de secours de la télécabine de Champagny, Centre hospitalier de Moutiers à 18 kms.)	
<u>Prise en charge des Blessés</u>	:	Sur l'ensemble de la piste et évacuation sur la gauche dans le sens de la descente, positionnement des équipes de secours en 2 postes (1 au départ de la piste, l'autre à la hauteur de la piste de ski des Borseliers))	
<u>Réseau de neige de culture</u>	:	Néant	
<u>DZ Secours</u>	:	Plateforme située vers le départ du TK des Borseliers 3 (plateforme permanente du Domaine Skiable) et selon urgence en bas de piste, en proximité de la raquette d'arrivée.	
<u>Protections</u>	:	Matelas sur poteaux de fermeture du stade, filets de sécurité en amont la cabane de chronométrage.	
<u>Desserte remontées mécaniques</u>	:	TSD des Borseliers débit : 3000 pers /h	

Chronométrage : Club des sports et Ecole de ski Français

Réseau radio : Canal radio des ESF de la Station de Champagny

Demandeur :

Ski-club de Champagny-en-Vanoise

N° FFS : 13199 agrément DDJS : 3S12605

Adresse : Madame Carole Ruffier des Aimes : le Planay 73350

Champagny, Tél :06 78 86 69 90

Ou

Mairie de Champagny 73350

Tél : 04 79 55 03 80 Fax : 04 79 55 00 99

Président : Frank BOUQUEREL 93, Rue du Dauphiné 69003 LYON,

frank.bouquerel@gmail.com

Tél : 06 88 47 41 91

Adresse mail : carole-ruffier@hotmail.fr (secrétaire)

Francoise-aufrere@wanadoo.fr (trésorière)


Stade de slalom Champagny


Alt : 2100

D1

D2

Alt : 1905

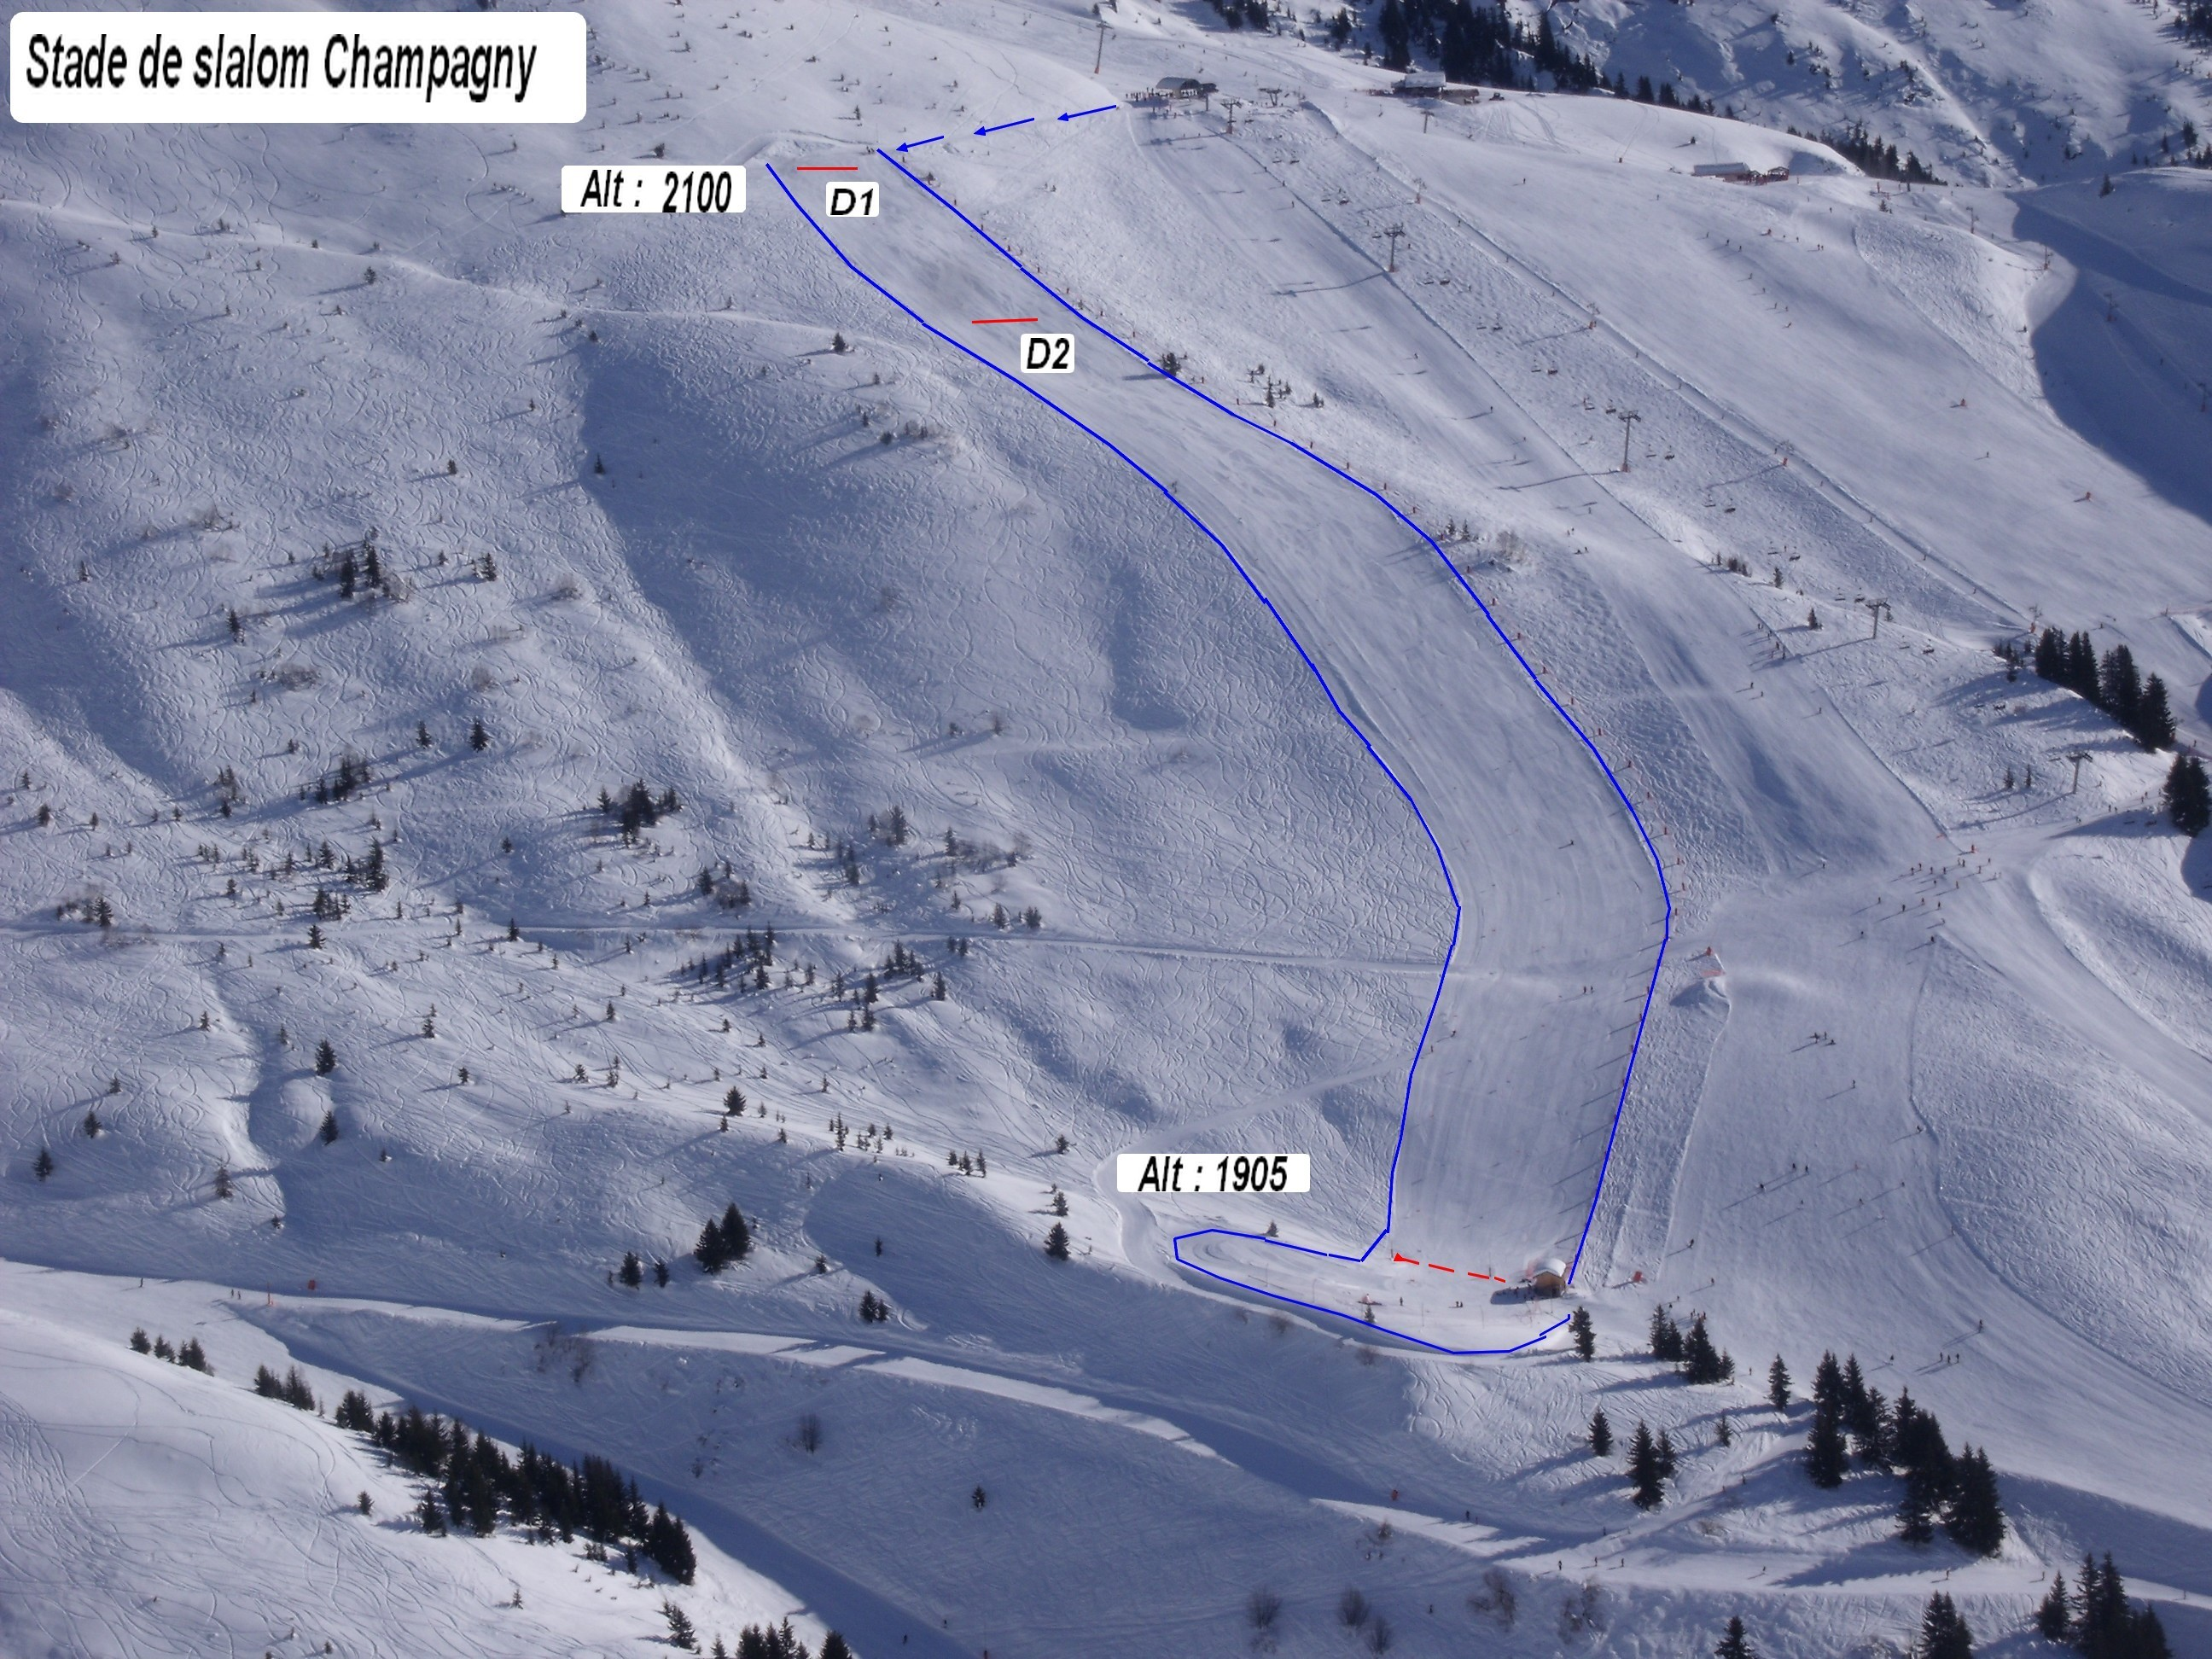

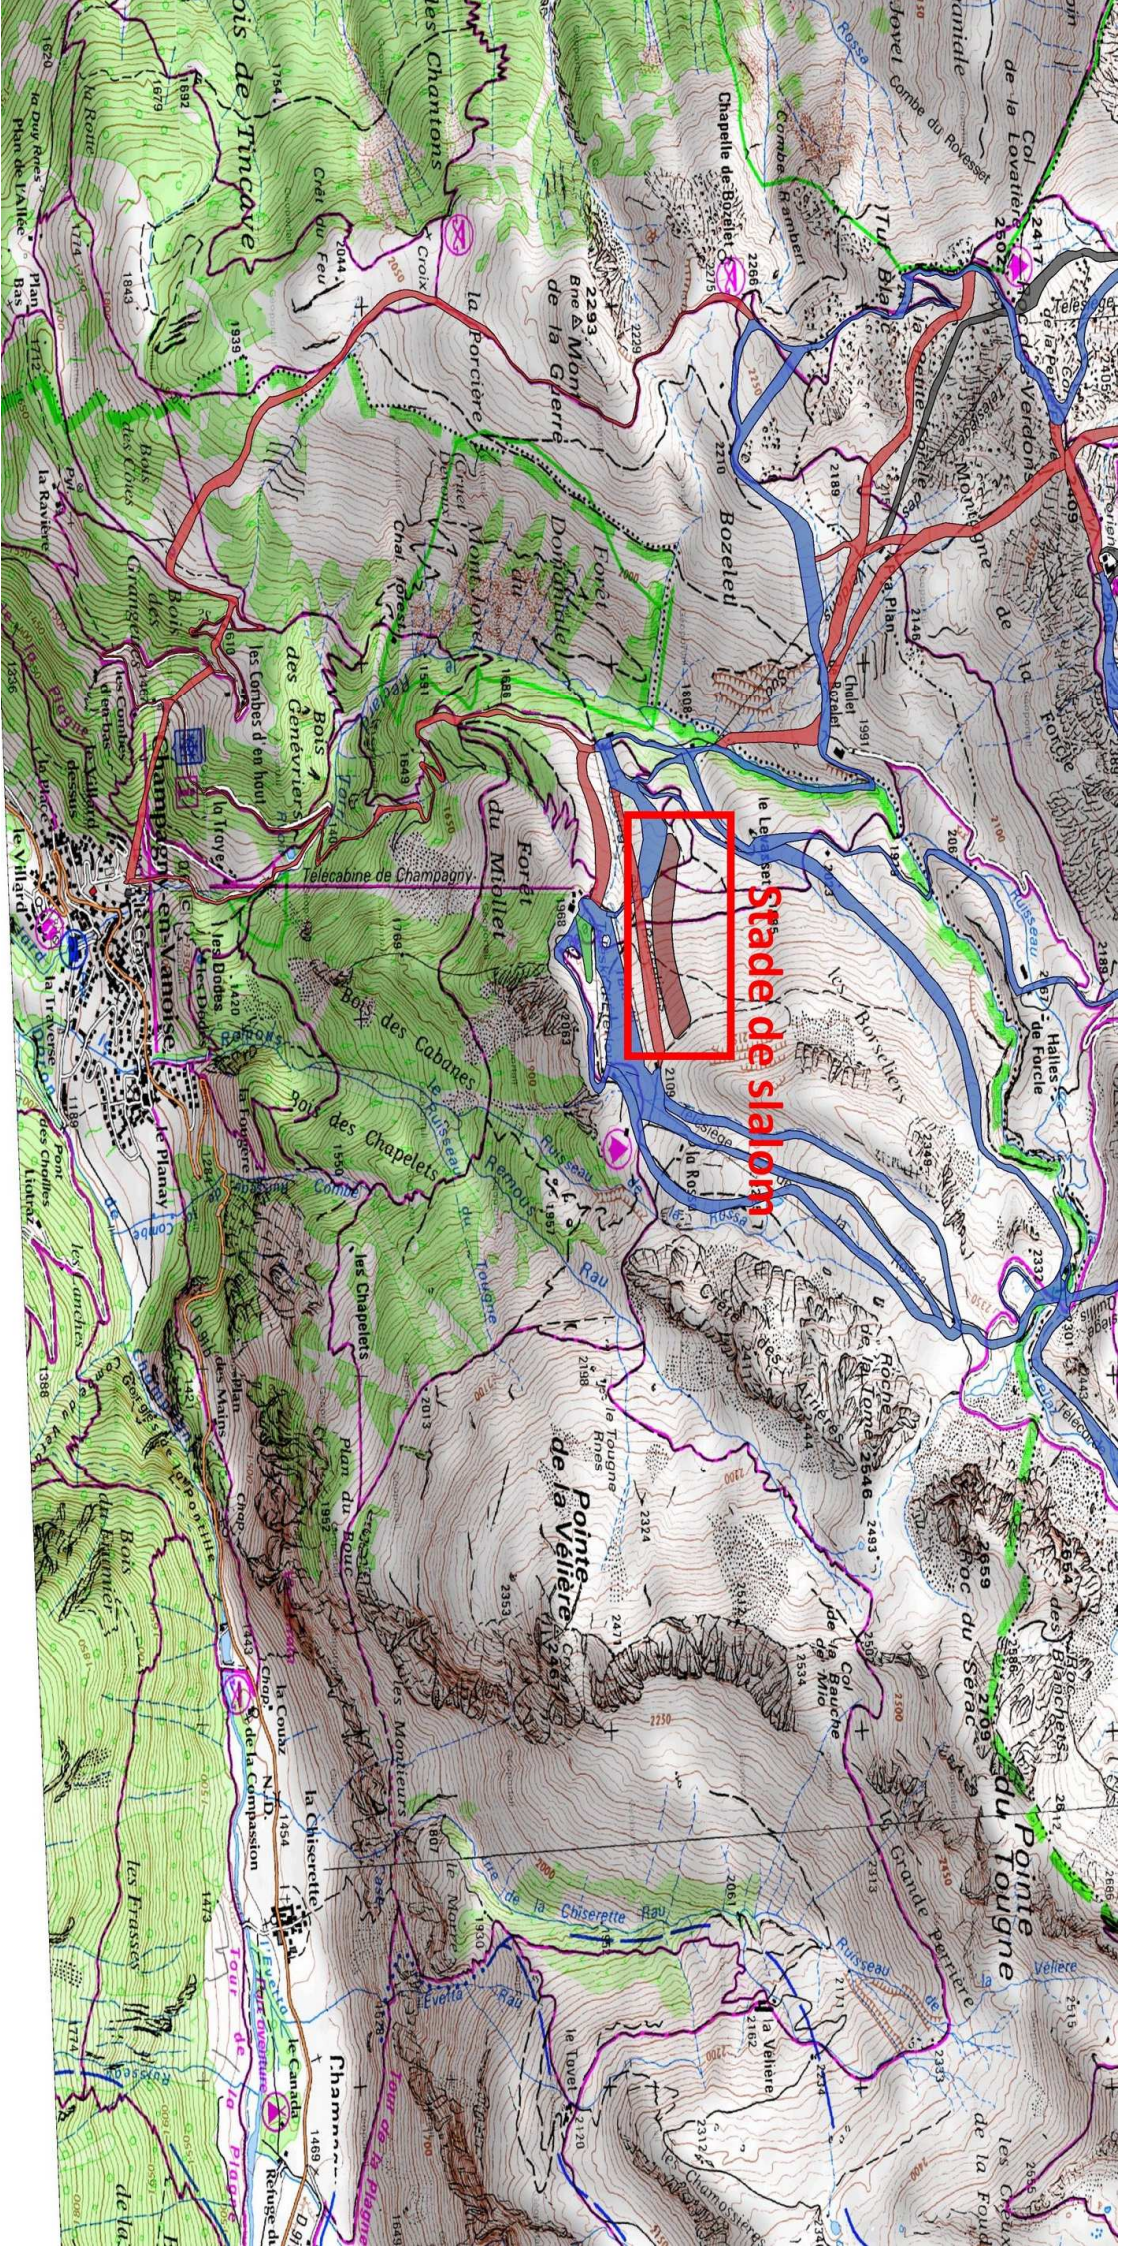

Stade de slalom

Important ! Le jury peut demander toutes protections supplémentaires

12. Possibilités d'évacuation en cas d'accident :

Tout le long bordure de piste

13. Possibilités de liaison départ -arrivée (téléphone et câble de chronométrage) :

Ondes : ? / Câbles : ? / Radios : **OUI**

14 . Remontées mécaniques Précisez : Capacité horaire/personnes : **2600 P H**

Télesiège des Borseliers

15. Etaient présent à l'inspection (Nom/Prénom/Fonction) :

M. Roland Cote technicien de la SAP

16. Observations générales :

17. Conclusions :

Bon pour homologation

18. Les dossiers sont-ils complets ? **OUI**

- **Homologation** : Documents techniques : Photo Croquis Profil

Autres documents

-**Ré-homologation** : Descriptif Photo

Lieu et date : **Val-d'Isère 16 février 2012**

L'inspecteur Régional : **Costerg Jean Lou**

Signature :

